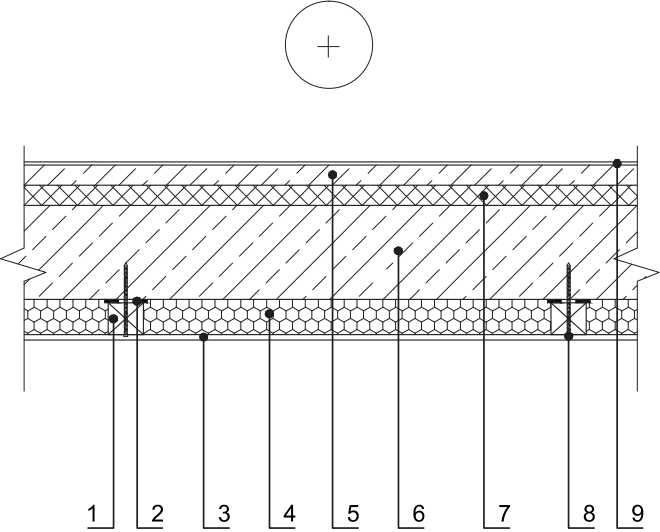


Eksplloatuojamo pastato perdangos, esančios virš nešildomų ertmių, šiltinimas (2 variantas)	GVR 12	M1:10
		
<ol style="list-style-type: none"> 1. medinis antiseptikuotas tašas; 2. hidroizoliacinė tarpinė; 3. lakštinė lubų apdaila; 4. polistireninis putplastis EPS 70; 5. esamas armuoto keramzitbetonio sluoksnis; 6. esama gelžbetoninė perdanga; 7. esama šilumos ir garso izoliacija; 8. tvirtinimo sraigtas; 9. esama grindų danga. 		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“	Grindų šiltinimo detalės