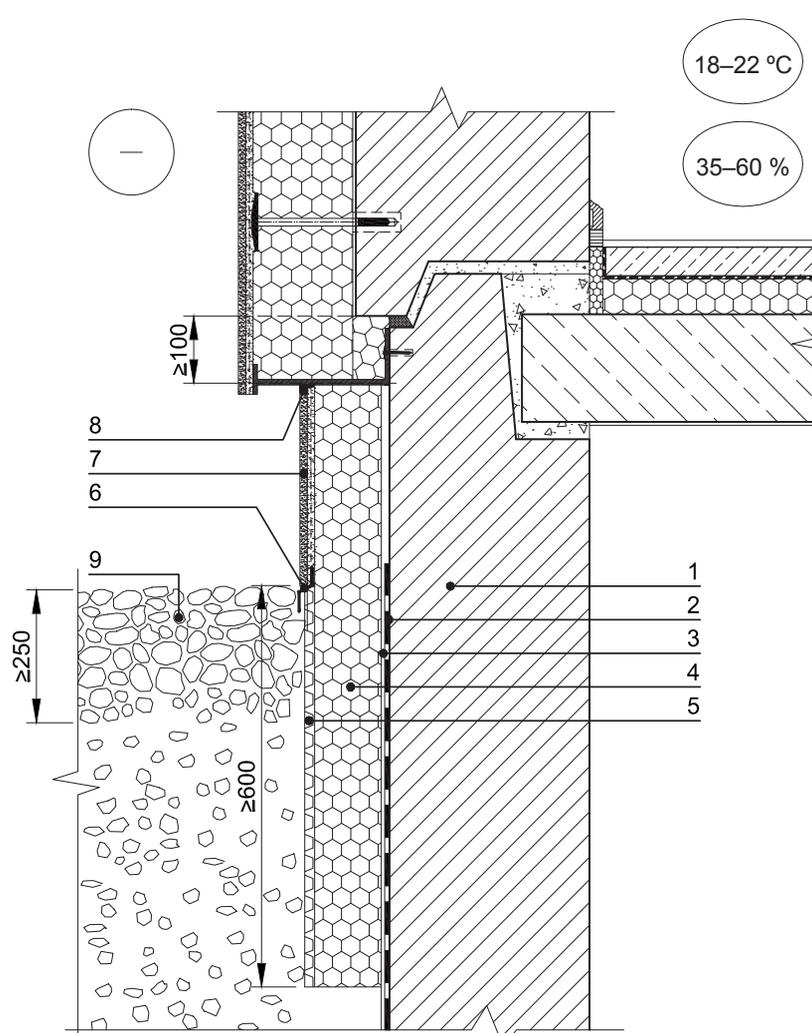


Eksploatuojamo pastato rūšio išorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai rūšio perdanga papildomai nešiltinama	TCP 05	M1:10
 <p>18–22 °C</p> <p>35–60 %</p> <p>≥100</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>9</p> <p>≥250</p> <p>≥600</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rūšio siena 2. vertikali hidroizoliacija; 3. ištinis klijų sluoksnis; 4. polistireninis putplastis (EPS 100); 5. vėdinimo ir drenavimo membrana; 6. apsauginis profiliuotis; 7. cokolio apdaila (tinkas arba apdailos plytelės); 8. elastingė mastika; 9. vėdinama ir drenuojama nuogrinda. 		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“	Pamatų, rūšių išorinių sienų ir cokolių šiltinimo detalės