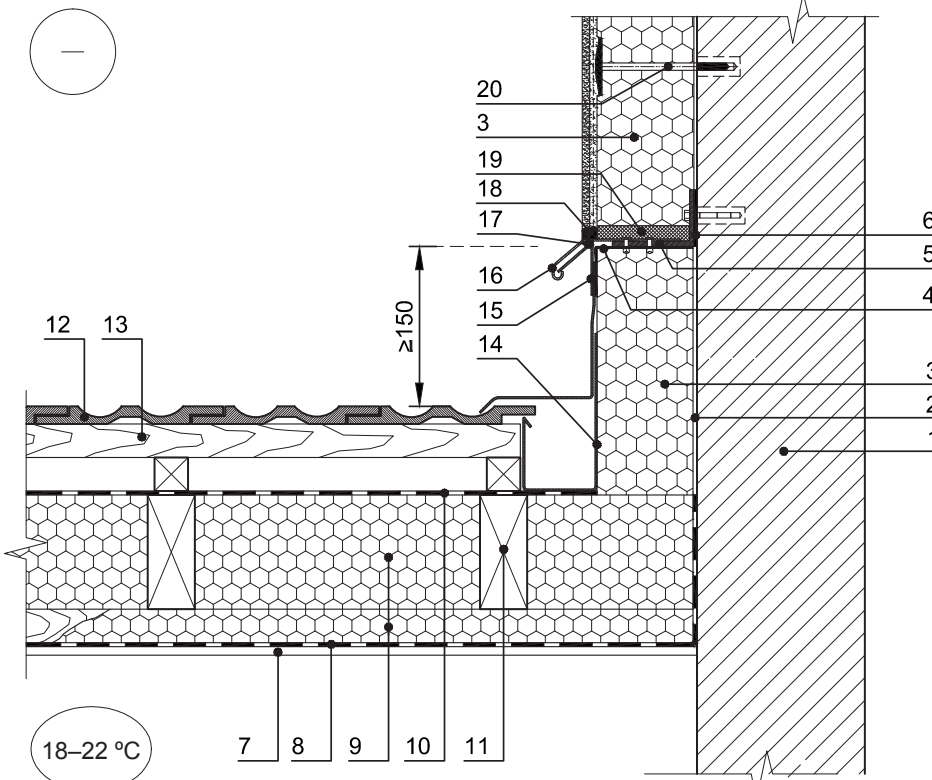


Šlaitinio stogo jungties su siena šiltinimas (2 variantas)	Š St 05	M1:10
 <p data-bbox="406 1193 519 1262">18–22 °C</p> <p data-bbox="406 1285 519 1354">35–60 %</p> <ol data-bbox="568 1377 941 1974" style="list-style-type: none"> 1. išorinė siena; 2. klijai; 3. polistireninis putplastis EPS 70; 4. laikiklis; 5. L profilio gembė kas 600 mm; 6. šilumą izoliuojanti tarpinė; 7. stogo apdaila patalpoje; 8. garus izoliuojantis sluoksnis; 9. polistireninis putplastis EPS 50; 10. difuzinė plėvelė; 11. gegnė; 12. čerpių danga; 13. grebėstas; 14. lietaus latakas; 15. skardos lankstinys; 16. skardos lankstinys; 17. elastinis hermetikas; 18. elastinis hermetikas; 19. sandarinimo putas; 20. smeigės. 		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“	Šlaitinių stogų šiltinimo detalės