


Šlaitinio stogo jungties su vėdinimo kanalu šiltinimas

Š St 07

M1:10

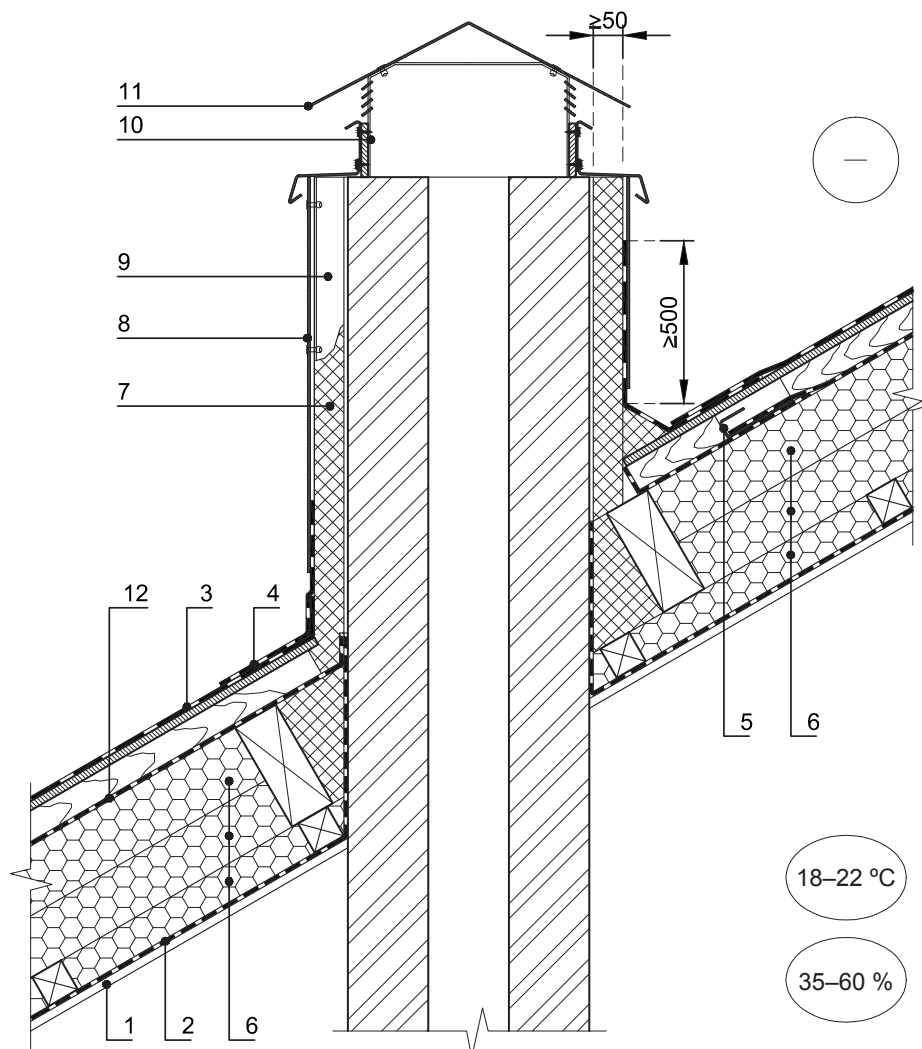

1. stogo apdaila patalpoje;
2. garus izoliuojantis sluoksnis;
3. stogo danga;
4. papildoma ritininė danga;
5. skardos lankstinys kondensatui nuleisti;
6. polistireninis puplastis EPS 50;
7. mineralinės vatos sluoksnis 50 mm storio;
8. skardos apdaila;
9. Z skerspjūvio profiliuotis;
10. stogelio atramos;
11. stogelis;
12. difuzinė plėvelė.

Polistireninio putplasčio asociacija

ST 2124555837.01:2013
„Atitvarų šiltinimas polistireniniu
putplasčiu“

Šlaitinių stogų šiltinimo detalės