


Šlaitinio stogo jungties su siena šiltinimas

Š St 03

M1:10

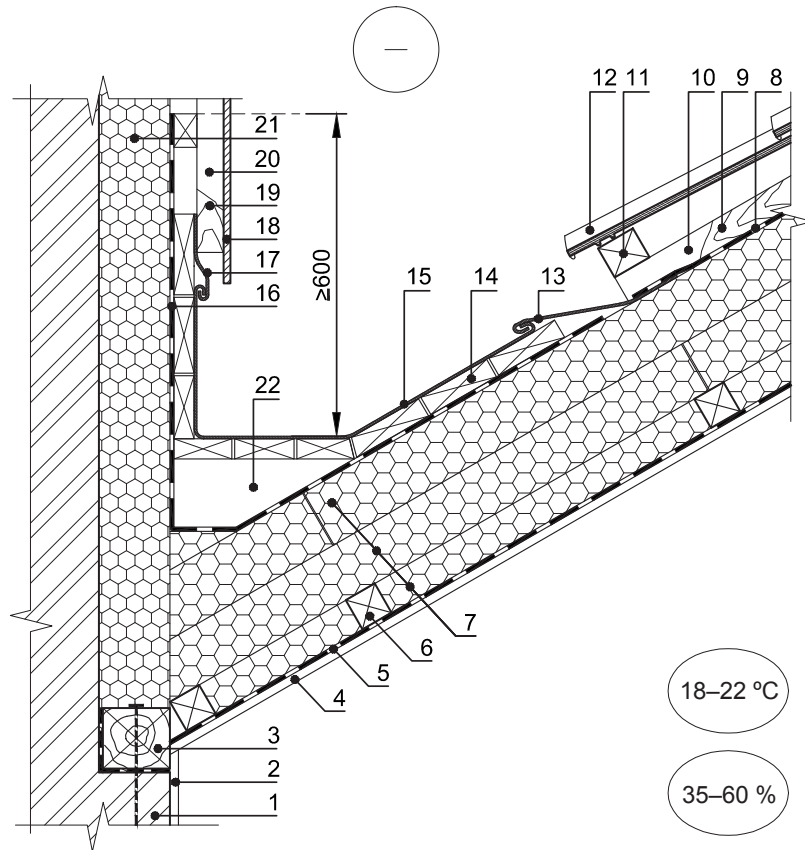

1. siena;
2. sienos apdaila patalpoje;
3. mūrlotis;
4. stogo apdaila patalpoje;
5. garus izoliuojantis sluoksnis;
6. horizontalūs tašai 40 x 40–80 mm po gegnėmis;
7. polistireninis putplastis EPS 50;
8. difuzinė plėvelė;
9. nuožulnūs tašai 20–40 mm x 80 mm;
10. vėdinamas tarpas 20–40 mm;
11. grebėstai;
12. stogo danga;
13. papildoma skardos danga - skardos lankstinys;
14. lentų paklotas 40 mm storio;
15. skardinis latakas;
16. ritininė hidroizoliacija;
17. papildoma skardos danga – skardos lankstinys;
18. sienos apdaila išorėje;
19. vertikalūs tašai 20–40 mm storio;
20. vėdinimo tarpas;
21. polistireninis putplastis EPS 70;
22. vėdinama ertmė.

PASTABA: Visos jungtys tarp skardos lakštų turi būti užsandarintos mastikomis.

Polistireninio putplasčio asociacija

ST 2124555837.01:2013
„Ativarų šiltinimas polistireninio
putplasčiu“

Šlaitinių stogų šiltinimo detalės