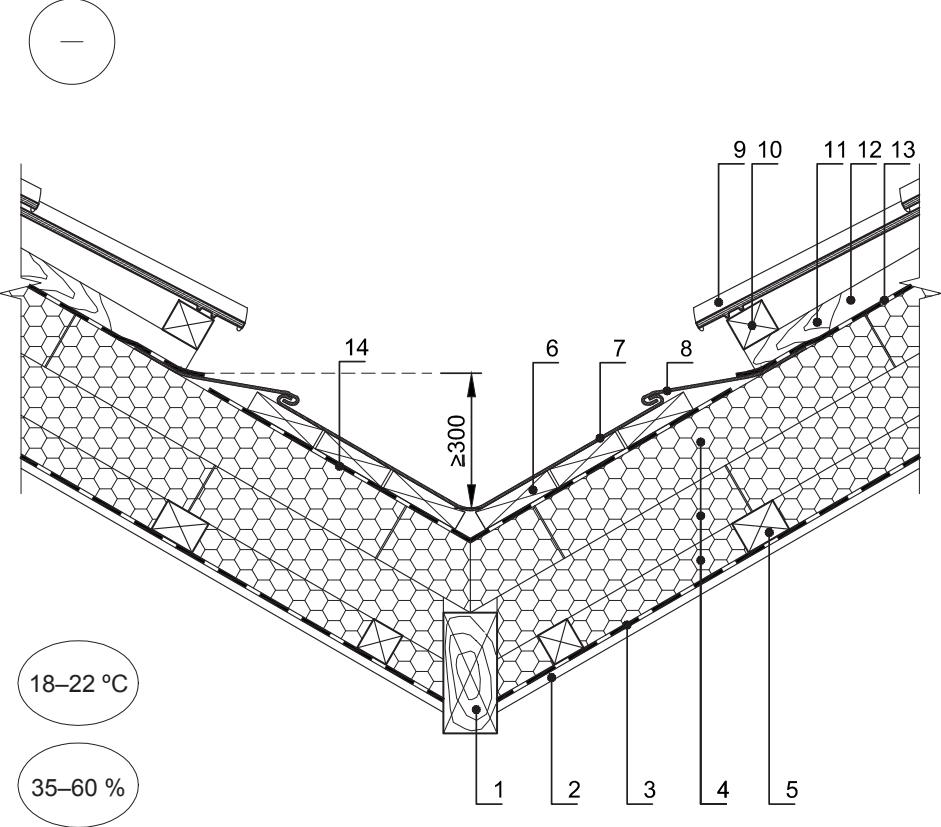


| Šlaitinio stogo šlaitų tarpusavio jungties šiltinimas | Š St 04 | M1:10 |
|--|--|-----------------------------------|
|  <p>18–22 °C</p> <p>35–60 %</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilginis; 2. stogo apdaila patalpoje; 3. garus izoliuojantis sluoksnis; 4. polistireninis putplastis EPS 50; 5. horizontalūs tašai 40 x 40–80 mm po gegnėmis; 6. lentų paklotas; 7. skardinis latakas; 8. papildoma skardos danga – skardos lankstinys; 9. stogo danga; 10. grebėstai; 11. nuožulnūs tašai 20–40 mm x 80 mm; 12. vėdinimo tarpas 20–40 mm; 13. difuzinė plėvelė; 14. ritininė hidroizoliacija. <p>PASTABA: Visos jungtys tarp skardos lakštų turi būti užsandarintos mastikomis.</p> | | |
| Polistireninio putplasčio asociacija | ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ | Šlaitinių stogų šiltinimo detalės |